



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695630

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
RDM5E-250M,RDM5E-250F, RDM5E-250H;详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695630

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5E-250M,RDM5E-250F,  
 RDM5E-250H;Ui:1000V;Uimp:12kV;Ue:AC400V/690V;In:250A(100A~250A 可调);  
 过电流脱扣器类型:电子式;Ics:AC400V:M 型:35kA;F 型:50kA;H 型:50kA;  
 AC690V:M 型:10kA;F 型:10kA;H 型:10kA;Icu:AC400V:M 型:50kA;F 型:50kA;H  
 型:85kA; AC690V:M 型:20kA;F 型:20kA;H 型:20kA;Icw:3kA/1s;选择性类别:A 类;  
 极数: 3P,4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头:1NO1NC;  
 Ith:3A;Uimp:4kV;Ui:400V;AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15  
 A;

## 型号的解释:

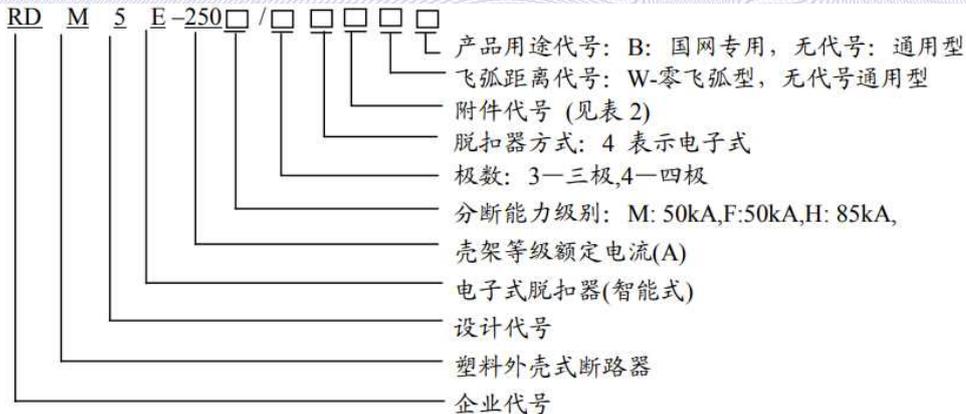


表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	分励脱扣器	一组辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头
过流脱扣器方式	代 号				
电子式脱扣器	00	10	20	30	40

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司