



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695582

**认证委托人名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产者名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产企业名称及地址**

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流保护断路器

RDM5L-800L、RDM5L-800M、RDM5L-800LR、RDM5L-800MR、RDM5PL-800L、  
RDM5PL-800M、RDM5PL-800LR、RDM5PL-800MR；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 19 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 23 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695582

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5L-800L、RDM5L-800M、RDM5L-800LR、RDM5L-800MR RDM5PL-800L、RDM5PL-800M、RDM5PL-800LR、RDM5PL-800MR  $U_i$ :1000V;  $U_{imp}$ :8kV;  $U_e$ :AC400V; 过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A;  $I_n$ : 500A、630A、700A、800A;  $I_{\Delta n}$ : 300mA/500mA/1000mA(分级可调)/AC 型/非延时型、延时型；漏电脱扣器类型：电子式;  $I_{\Delta m}$ :17.5kA;  $I_{cs}$ : 25kA(L型)、35kA(M型);  $I_{cu}$ : 50kA(L型)、70kA(M型); 极数:3P、4P (3个保护级, N极可开闭), 具有隔离功能。配用的辅助触头: 1N01NC;  $U_i$ :400V;  $U_{imp}$ :4kV;  $I_{th}$ :3A; AC-15:  $U_e/I_e$ :AC400V/0.4A, DC-13:  $U_e/I_e$ :DC220V/0.15A; 配用的报警触头: 1N01NC;  $U_i$ :400V;  $U_{imp}$ :4kV;  $I_{th}$ :3A; AC-15:  $U_e/I_e$ :AC400V/0.4A, DC-13:  $U_e/I_e$ :DC220V/0.15A;

### 3.3 型号的解釋:

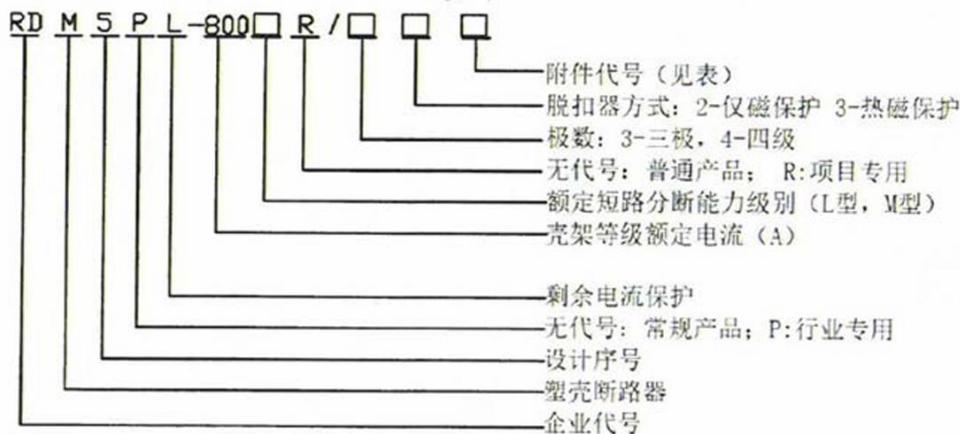

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



## 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

### 中国质量认证中心有限公司