



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696341

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
RDW5□-1000□、RDW5□-1600□；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 12 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 24 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696341

证书附页: 第 1 页 共 1 页

RDW5□-1000□、RDW5□-1600□;

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V;

RDW5□-1000□: In: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A;

RDW5□-1600□: In: 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

S 型: AC400V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 42kA/1s; AC690V: Ics: 36kA, Icu: 36kA, Icw: 36kA/1s;

H 型: AC400V: Ics: 55kA, Icu: 65kA, Icw: 50kA/1s; AC690V: Ics: 42kA, Icu: 50kA, Icw: 42kA/1s;

选择性类别: B; 3P、4P, 适用于隔离用,


适用频率: 50/60Hz

配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC,

Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith: 6A,

AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A

3.3 型号的解释:

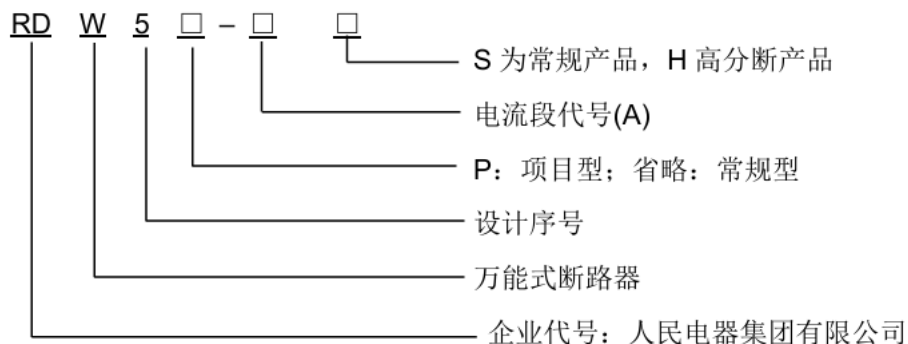

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司