



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

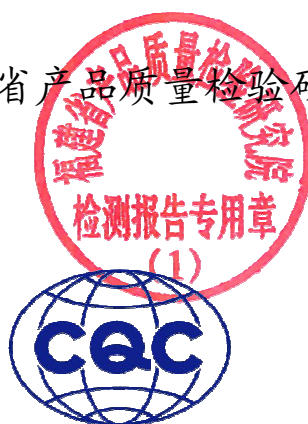
☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0307-2882143
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、
RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5-400HR 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-07-25 完成日期: 2018-08-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR; U_{imp}:12kV; U_i:1000V; U_e: AC400V/690V; I_n:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型:热磁式;

AC400V:L 型:I_{cs}:50kA, I_{cu}:50kA; M 型:I_{cs}:70kA, I_{cu}:70kA; H 型:I_{cs}:75kA, I_{cu}:100kA;


AC690V:L 型:I_{cs}:10kA, I_{cu}:20kA; M 型:I_{cs}:15kA, I_{cu}:25kA; H 型:I_{cs}:18kA, I_{cu}:35kA;


使用类别:A; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用;

配用的辅助触头:1NO1NC; I_{th}:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

配用的报警触头:1NO1NC; I_{th}:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

主检:  日期: 2018-08-10

审核:  日期: 2018-08-13

签发:  日期: 2018-08-13



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号解释增加“R”,代表某项目专用,产品没有任何变化	RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、	RDM5-400L、RDM5-400M、RDM5-400H、RDM5-400LR、RDM5-400MR、RDM5-400HR

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ150(A2015CCC0307-1999899);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2016010307864649;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。